



MD 10/06-03

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente:

COMUNE DI TERME VIGLIATORE
VIA DEL MARE N. 69
98050 TERME VIGLIATORE (ME)
ITALIA

Indirizzo spedizione:

COMUNE DI TERME VIGLIATORE
VIA DEL MARE N. 69
98050 TERME VIGLIATORE (ME)
ITALIA

Rapporto di prova n°: **20170891-006**

Luogo di prelievo: Rete Idrica Comunale, - -
Tipologia Campione: Acque destinate al consumo umano
Campione Prelevato: F.P. Via Nazionale Vigliatore
Prelevatore: Dr. Donato Caldara

Procedura/piano di campionamento: IO 10/01 Rev.06 (escluso dall'accreditamento)
Data Prelievo: 14/07/2017 **Ora Prelievo:** 11:12 **Data Ricevimento Campione:** 14/07/2017
Data Inizio Prova: 14/07/2017 **Data Fine Prova:** 15/07/2017
Data Rapp. Prova: 22/07/2017

| Prova | U.M | Metodo | Risultato | Incertezza | Lim. Ril. ² | L.Min. ¹ | L.Max. ¹ |
|-------------------------|-------------|--|-------------|------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Colore | (*) | Rapporti Istisan 07/31 - ISS.BJA.021.rev00 | Accettabile | | | | Accettabile |
| Odore | (*) | Rapporti Istisan 07/31 - ISS.BAA.026.rev00 | Accettabile | | | | Accettabile |
| Sapore | (*) | Rapporti Istisan 07/31 - ISS.BKA.028rev00 | Accettabile | | | | Accettabile |
| Cloro libero | (*) mg/l | Rapporti Istisan 07/31 - ISS.BHD.033.rev00 | 0,22 | | 0,05 | | |
| Conducibilità elettrica | (*) µS/cm | Rapporti Istisan 07/31 - ISS.BDA.022.rev00 | 593 | | | | 2500 |
| pH | unità di pH | APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 | 7,70 | ± 0,26 | | 6,50 | 9,50 |
| Torbidità | (*) | Rapporti Istisan 07/31 - ISS.BLA.030.rev00 | Accettabile | | | | Accettabile |
| Ammonio | mg/l | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 | < 0,05 | | 0,05 | | 0,50 |

(*) = Le prove così contrassegnate non sono Accreditate da Accredia

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso l'archivio del laboratorio.

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.

L'incertezza eventualmente riportata è espressa come incertezza estesa ed è stata stimata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad una probabilità di circa il 95%

Pagina 1/2

Eco Chimica Sas - Sede Legale, C.so Umberto I°, 240 - Sede Operativa, Via Caduti di Nassirya, 18 S. Giovanni Gemini (AG)
Tel.: 0922-909165 FAX: 0922-909165 e-mail: ecochimica@libero.it sito internet: www.ecochimicasas.it



LAB N° 1056



Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Segue Rapporto di
prova n°:

20170891-006

| Prova | U.M | Metodo | Risultato | Incertezza | Lim. Ril. ² | L.Min. ¹ | L.Max. ¹ |
|------------------------------------|---------------|--|-----------|------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Nitriti | mg/l | APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 (escluso campionamento) | < 0,05 | | 0,05 | | 0,50 |
| Ferro | (*) µg/l | Rapporti Istisan 07/31 - ISS.DAA.024.rev00 | < 2 | | 2 | | 200 |
| Alluminio | (*) µg/l | Metrohm VA AWIT4-0002-052009 | 11,5 | | 2 | | 200 |
| Conta di Batteri coliformi a 37 °C | (*) ufc/100ml | Rapporti Istisan 07/5 - ISS A 006C Rev.00 | 0 | | | | 0 |
| Conta di Escherichia coli | (*) ufc/100ml | Rapporti Istisan 07/5 - ISS A 001B Rev.00 | 0 | | | | 0 |
| Conta di Clostridium perfringens | (*) ufc/100ml | Rapporti Istisan 07/5 - ISS A 005A Rev.00 | 0 | | | | 0 |

Giudizio: Nel campione in esame i parametri sottoposti a prova rientrano nei limiti prescritti dal d. Lgs 31/01 e s.m.i.

¹ Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

² Lim. Ril (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura
(per prove microbiologiche) = limite di rilevabilità


S.Giovanni Gemini, 22/07/2017

Il Responsabile dell'area chimica
Dr. Chim. Vincenzo Traina



Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Chim. Paolo Maida

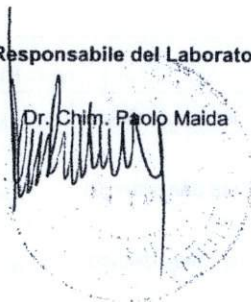

Il Responsabile dell'area microbiologica
Dr.ssa Biol. Calogera Azzarello



(*) = Le prove così contrassegnate non sono Accreditate da Accredia

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso l'archivio del laboratorio.

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
L'incertezza eventualmente riportata è espressa come incertezza estesa ed è stata stimata con un fattore di copertura K=2,
corrispondente ad una probabilità di circa il 95%

Pagina 2/2

Eco Chimica Sas - Sede Legale, C.so Umberto I°, 240 - Sede Operativa, Via Caduti di Nassirya, 18 S. Giovanni Gemini (AG)
Tel.: 0922-909165 FAX: 0922-909165 e-mail: ecochimica@libero.it sito internet: www.ecochimicasas.it



LAB N° 1056